


CZEŚĆ  
NIEPODPINWICZONA

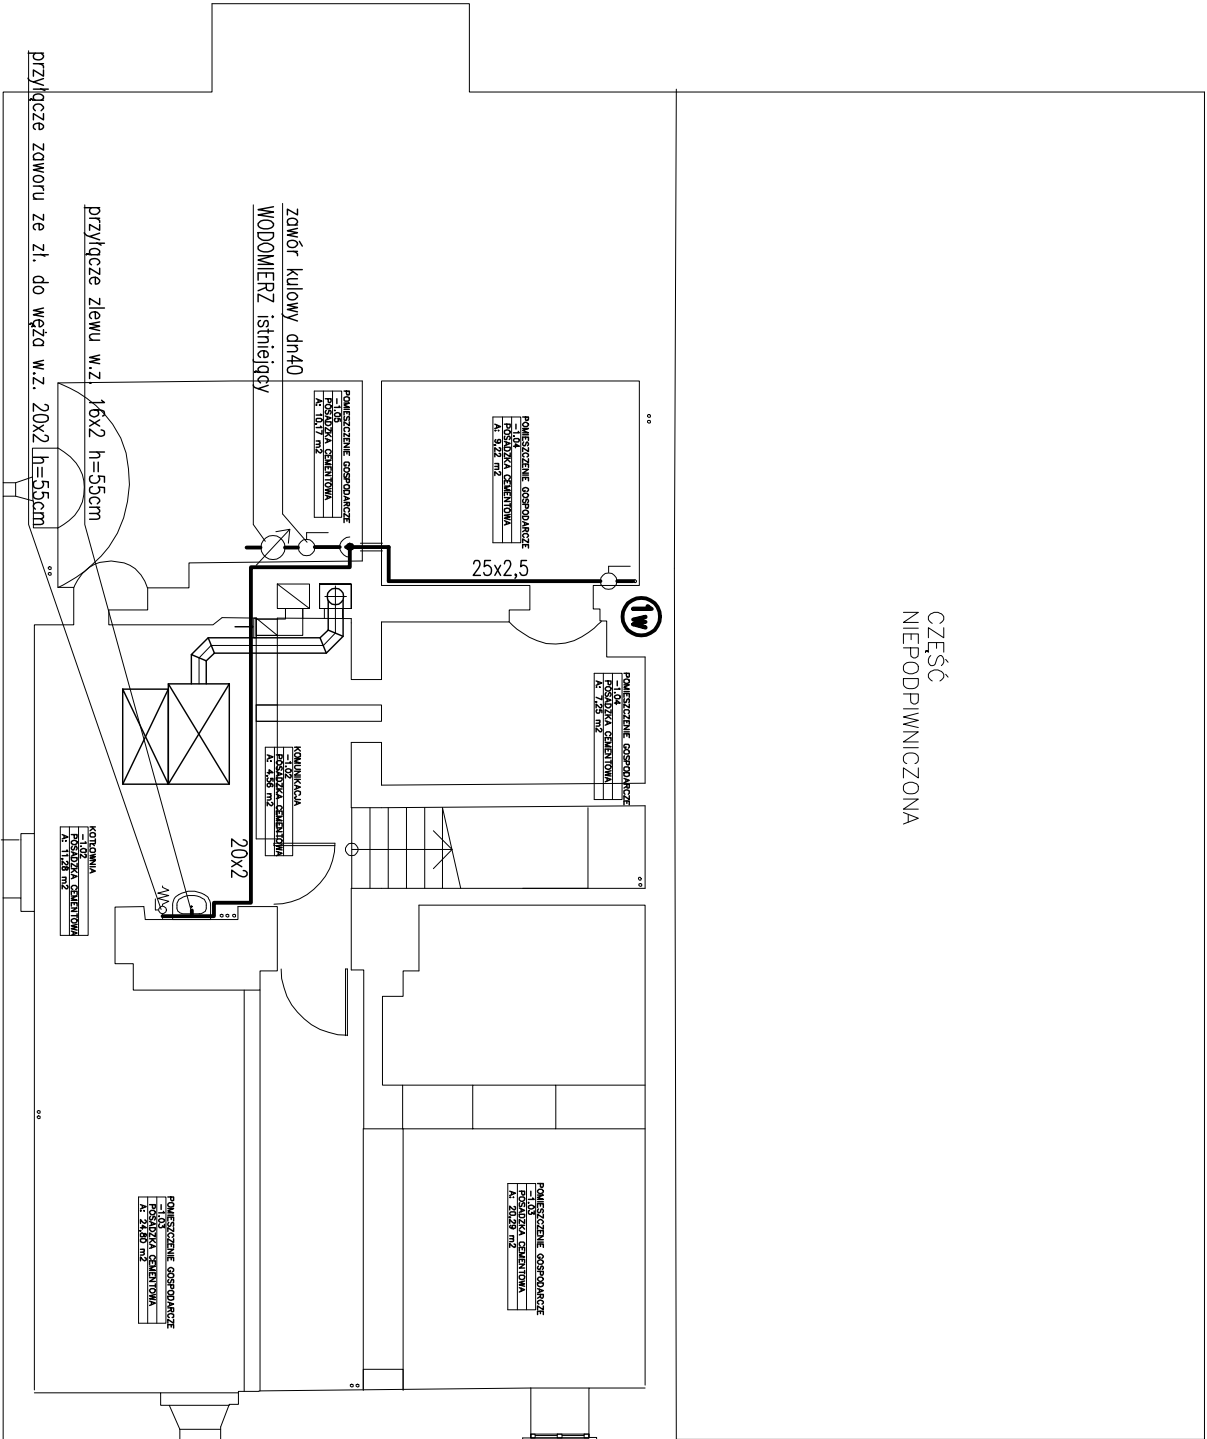

woda zimna

Przewody CW, WZ systemu REHAU RAUMULTI  
16x2,0 20x2,0 i 25x2,5

temat rysunku: RZUT PIWNIC instalacja wodociągowa	
obiekt / temat: Remont ratusza w Nowym Warpnie wymiana wewnętrznych instalacji c.o. i wod.-kan. oraz wymiana urządzeń kotłowni na paliwo stałe	
adres: dziółka nr 961 obręb Nowe Warpno	
inwestor: Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe Warpno	
projektant: mgr inż. Rafał Sawicki upr. nr ZAP/0011/POOS/04	podpis:
sprawdzający: mgr inż. Artur Gac upr. nr ZAP/0053/PWOS/05	
branża: SANTARNA	
miejsce i data: NOWOGARD wrzesień 2010	
inżynier: P.B.	rys. nr: 8